


Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2023


Vedvarende energi

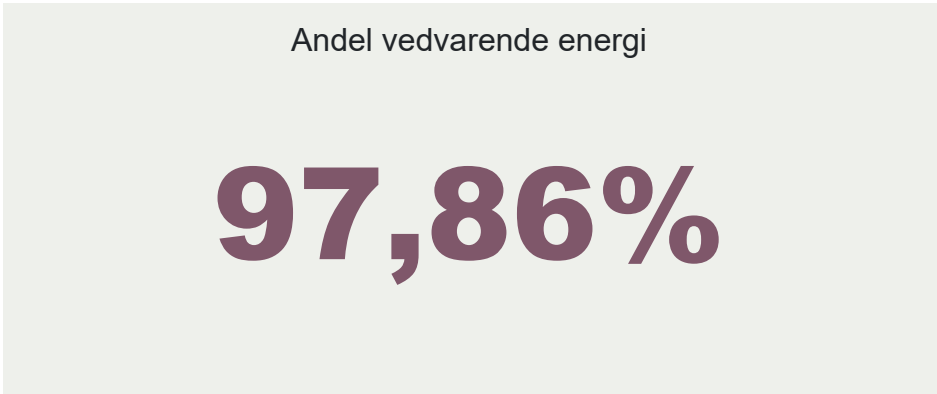

Rangering - CO₂ udledning

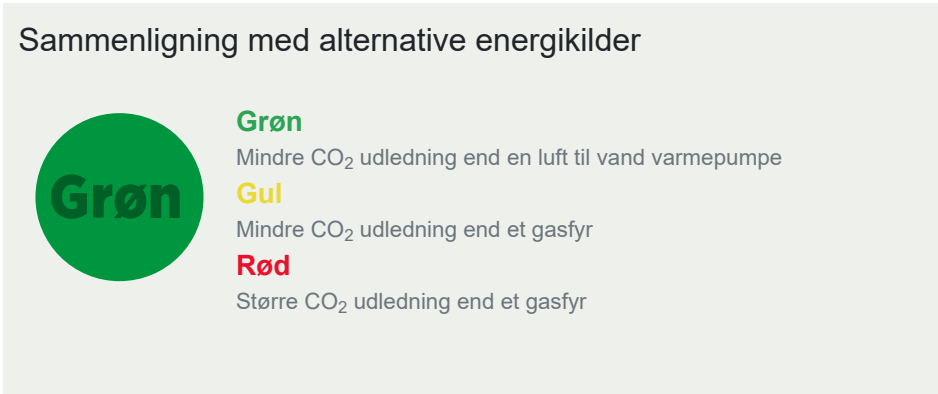

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

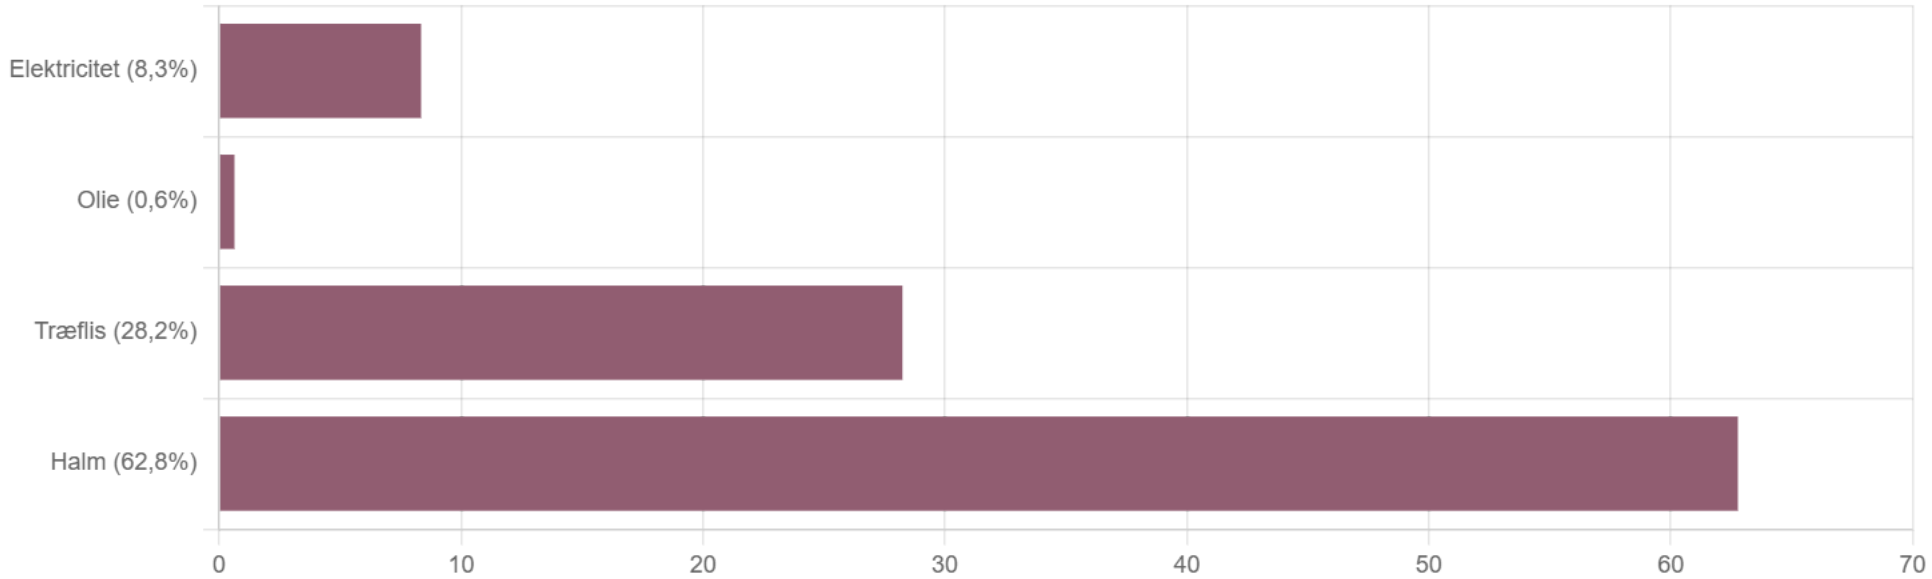

Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	4,5	kg/GJ	16,1	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	32,3	g/GJ	116,3	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	5,1	g/GJ	18,4	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	6,7	kg/GJ	24,2	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	105,8	g/GJ	380,9	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	120,4	g/GJ	433,4	mg/kWh
CO (Kulilte)	383,2	g/GJ	1379,5	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	10,0	g/GJ	36,0	mg/kWh
Partikler (TSP)	26,3	g/GJ	94,7	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.
CVR: 40744517
Spodsbjergvej 147D | 5900 Rudkøbing
+45 62 51 21 42 | info@fjernvarmen.nu

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.